

第 12 章 光市エコオフィスプラン

第 1 2 章 光市エコオフィスパラン

1 光市エコオフィスパランの概要

地球温暖化防止の実行計画として、市が自ら行う事務・事業のすべて（水道局、病院局、小中学校等も対象となる。ただし、一部事務組合、第3セクターは対象外とする。）において、省資源、省エネルギー、廃棄物減量、グリーン購入に取り組んでいます。

計画の期間は、平成 18 年度から 22 年度までの 5 カ年で、温室効果ガス排出量把握の基準年度（平成 17 年度）に対して 6 % を削減することを目標としています。

2 全体結果（平成 18～20 年度）

エコオフィスパランで掲げる削減目標の結果一覧です。

平成 20 年度においては、水道、灯油、A 重油、L P G、可燃ごみ袋の項目で平成 22 年度の目標値を達成しました。また、ガソリンについては、平成 20 年度目標値を達成しています。しかし、電気及び軽油は平成 20 年度の目標値を達成できませんでした。

全体では、5.1%削減しており、平成 20 年度目標値 3.6%削減を達成しています。

対象項目	個別項目	目標値	H18 結果	H19 結果	H20 結果	達成 状況 注 2
電気使用量	電気	各使用量 H18▲1.2% H19▲2.4% H20▲3.6% 最終目標 ▲6%	▲2.4%	0.2%	▲2.0%	×
水道使用量	水道		▲6.0%	▲5.0%	▲6.2%	◎
燃料使用量	ガソリン		▲2.3%	▲1.9%	▲4.8%	○
	灯油		▲4.3%	▲10.4%	▲19.6%	◎
	軽油		0.2%	3.6%	▲1.1%	×
	A 重油		▲7.9%	▲8.8%	▲12.8%	◎
LPG 使用量	LPG		▲5.9%	▲6.0%	▲10.7%	◎
廃棄物排出量	可燃ごみ袋		▲9.5%	▲20.1%	▲29.8%	◎
グリーン製品 購入率	グリーン 購入	100%	78%	80%	83%	
二酸化炭素 総排出量 注 1		最終目標 ▲6%	▲3.9% (▲1.2%)	▲2.4% (▲2.4%)	▲5.1% (▲3.6%)	○

注 1 二酸化炭素総排出量欄の（ ）は各年度の目標値。


注 2 達成状況欄は、H20 年度結果について、◎は H22 年度の最終目標値達成、○は H20 年度の目標値達成を表しています。

3 個別結果（平成 18 年度～20 年度）

エコオフィスプランで削減目標を掲げている項目ごとの削減量・削減率を示しています。


○二酸化炭素総排出量

（単位：トン）

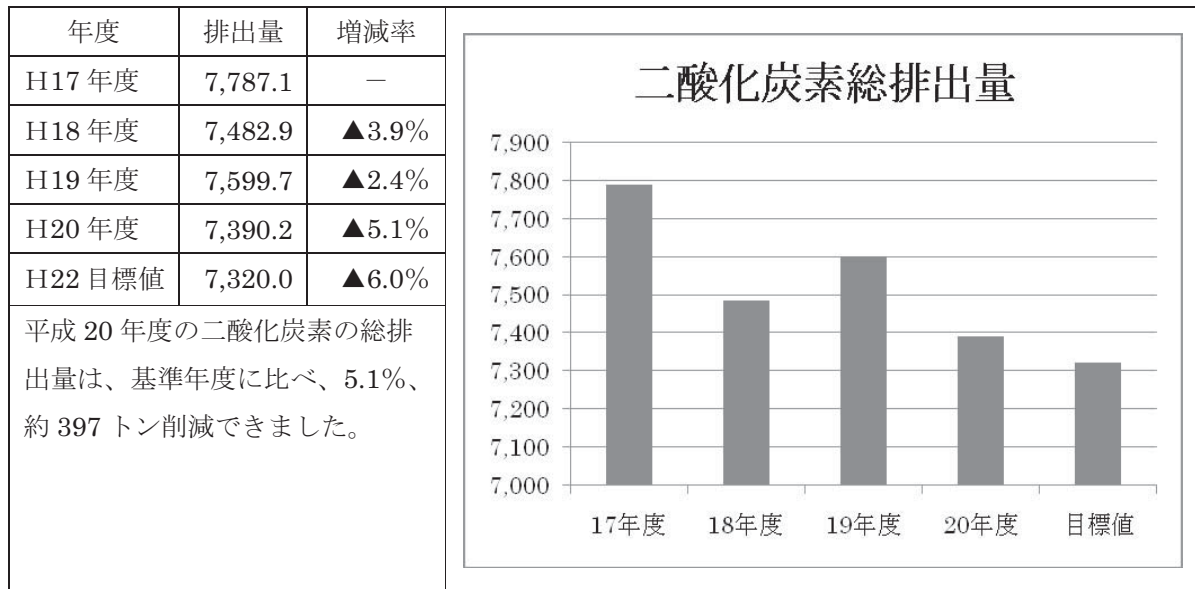

○電気使用量


（単位：Mw＝メガワット※）

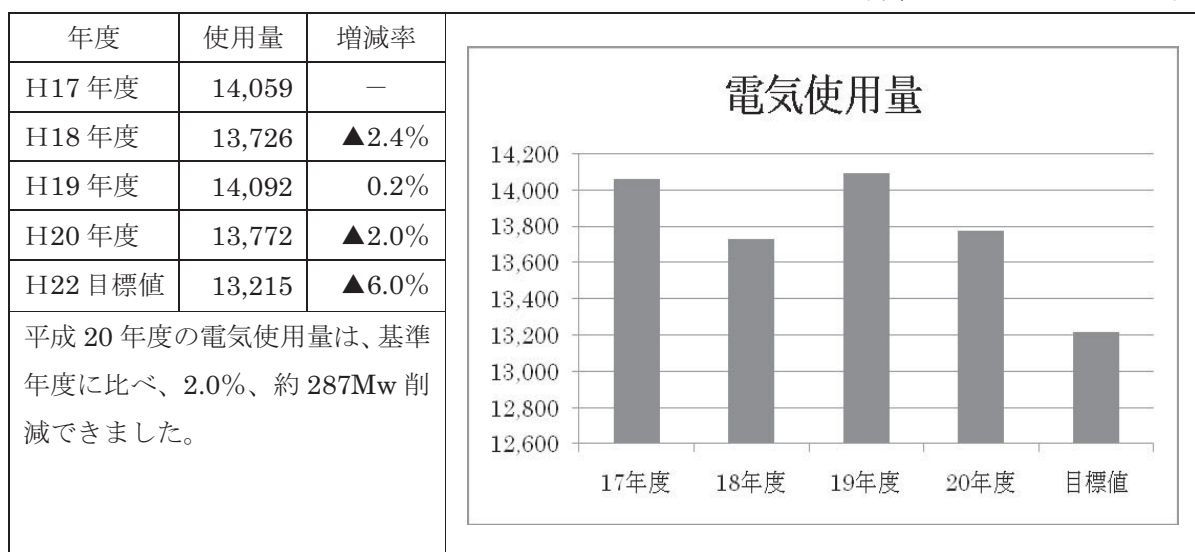

※1 メガワットは 1,000 kW

○水道使用量


(単位：千m³)

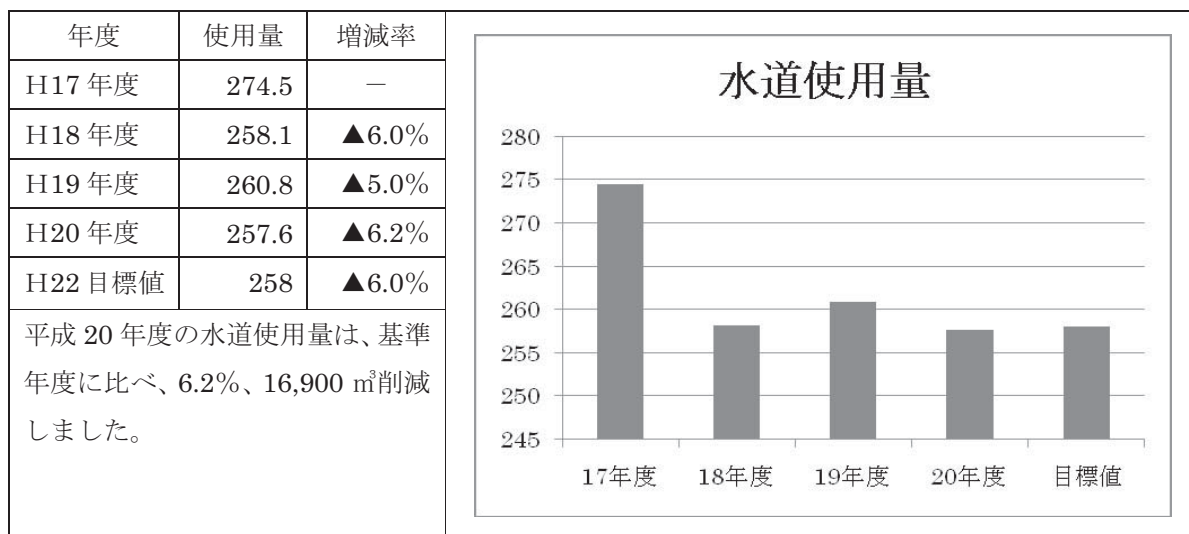

○燃料使用量


ガソリン・灯油・軽油・A 重油

(単位：kℓ)

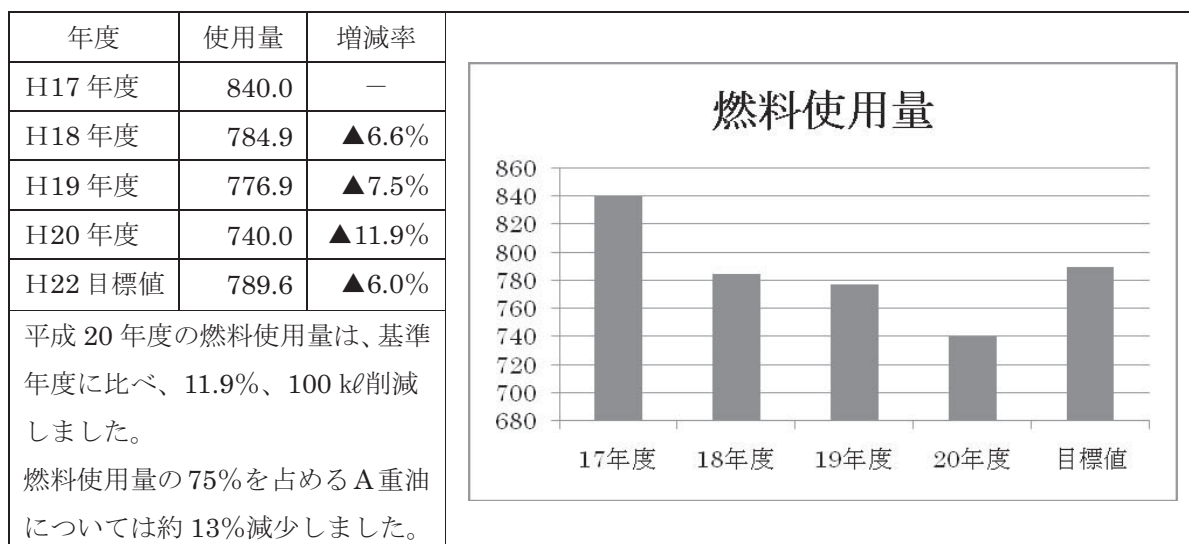

○LPG 使用量

(単位：m³)

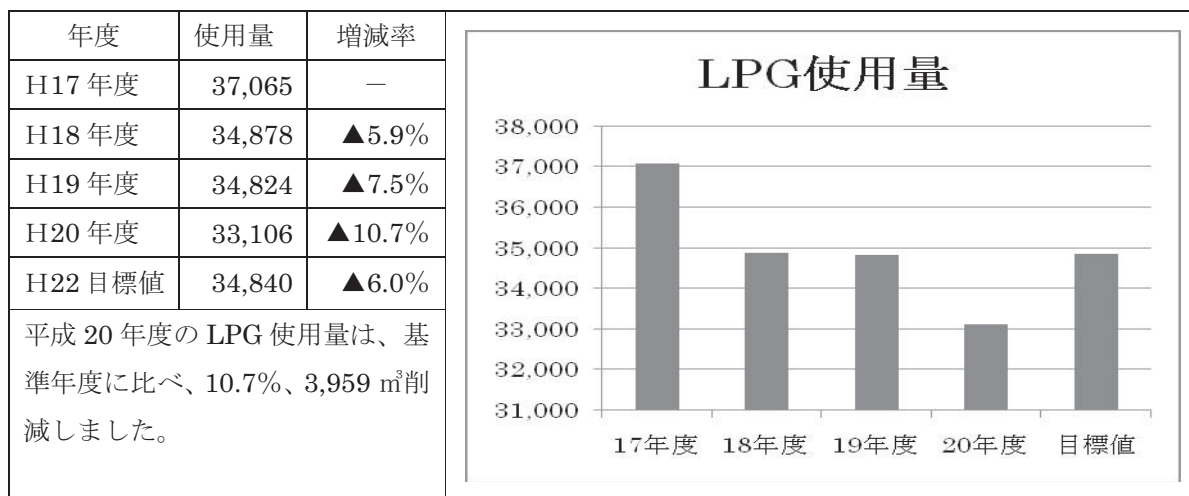

○可燃ごみ袋

(単位：袋)

