

光市エコオフィスプラン平成21年度結果

1 光市エコオフィスプランの概要

地球温暖化防止の実行計画として、市が自ら行う事務・事業のすべて（水道局、病院局、小中学校等も対象となる。ただし、一部事務組合、第3セクターは対象外とする。）において、省資源、省エネルギー、廃棄物減量、グリーン購入に取り組んでいます。

計画の期間は、平成18年度から22年度までの5カ年で、温室効果ガス排出量把握の基準年度（平成17年度）に対して6%を削減することを目標としています。

2 全体結果（平成21年度）

エコオフィスプランで掲げる削減目標の結果一覧です。

温室効果ガス総排出量は、6.1%削減しており、最終目標値の6.0%削減を達成しています。

各部門（使用量）においては、水道、灯油、A重油、LPG、可燃ごみ袋の項目で平成22年度の目標値を達成しました。しかし、電気、ガソリン及び軽油は平成21年度の目標値を達成できませんでした。

対象項目	個別項目	目標値	H18 結果	H19 結果	H20 結果	H21 結果	達成状況
電気使用量		H21は ▲4.8% 最終目標 ▲6%	▲2.4%	0.2%	▲2.0%	▲2.3%	×
水道使用量			▲6.0%	▲5.0%	▲6.2%	▲15.4%	◎
燃料使用量	ガソリン		▲2.3%	▲1.9%	▲4.8%	▲3.6%	×
	灯油		▲4.3%	▲10.4%	▲19.6%	▲38.7%	◎
	軽油		0.2%	3.6%	▲1.1%	0.7%	×
	A重油		▲7.9%	▲8.8%	▲12.8%	▲12.2%	◎
LPG 使用量			▲5.9%	▲6.0%	▲10.7%	▲25.8%	◎
廃棄物使用量 （可燃ごみ袋）			▲9.5%	▲20.1%	▲29.8%	▲32.1%	◎
グリーン製 品購入率	100%		78%	80%	83%	88%	—
温室効果ガ ス総排出量 注1	最終目標 ▲6%		▲3.9% （▲1.2%）	▲2.4% （▲2.4%）	▲5.1% （▲3.6%）	▲6.1% （▲4.8%）	◎

注1 温室効果ガス総排出量欄の（ ）は各年度の目標値。


注2 達成状況欄は、H21年度結果について、◎はH22年度の最終目標値達成を表しています。

3 個別結果（平成21年度）

エコオフィスプランで削減目標を掲げている項目ごとの削減量・削減率を示しています。


○温室効果ガス総排出量

（単位：トン）

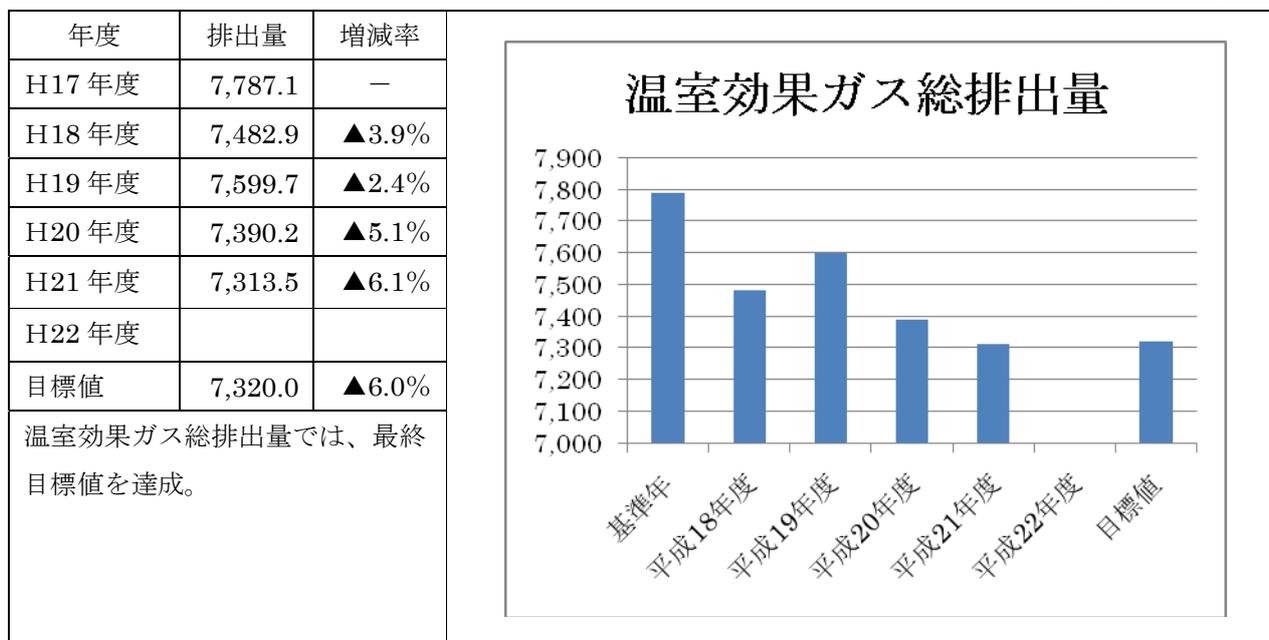

○電気使用量（H17年度CO2排出量構成比68%）


（単位：Mw＝メガワット※）

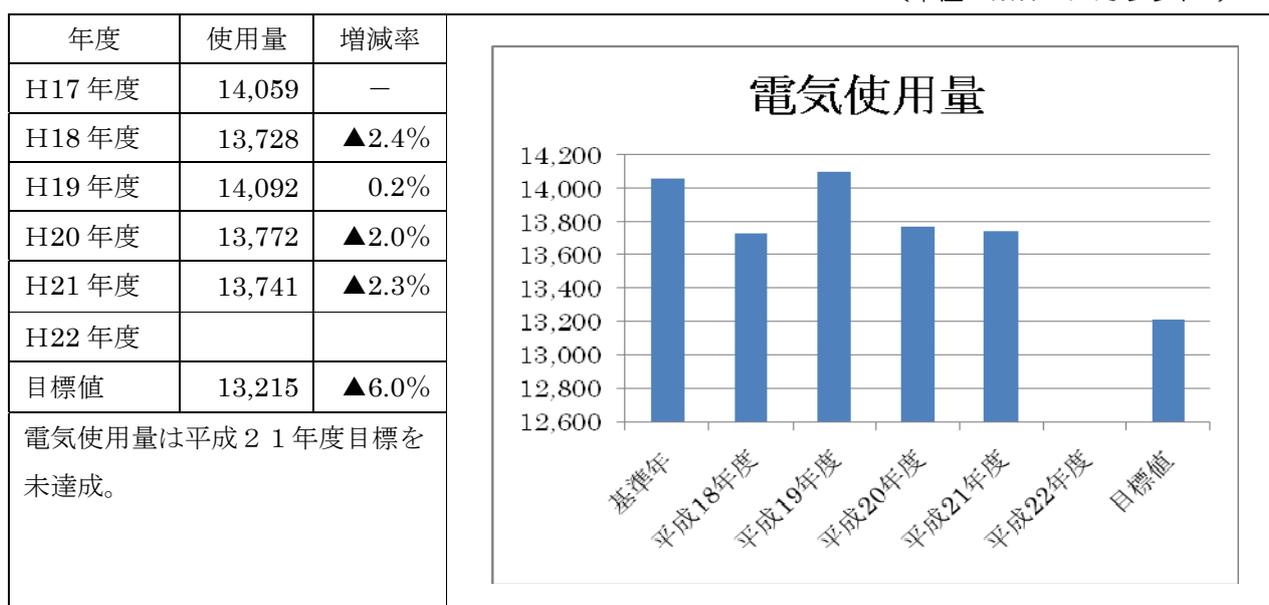

※1メガワットは1,000kW

○水道使用量


(単位：千m³)

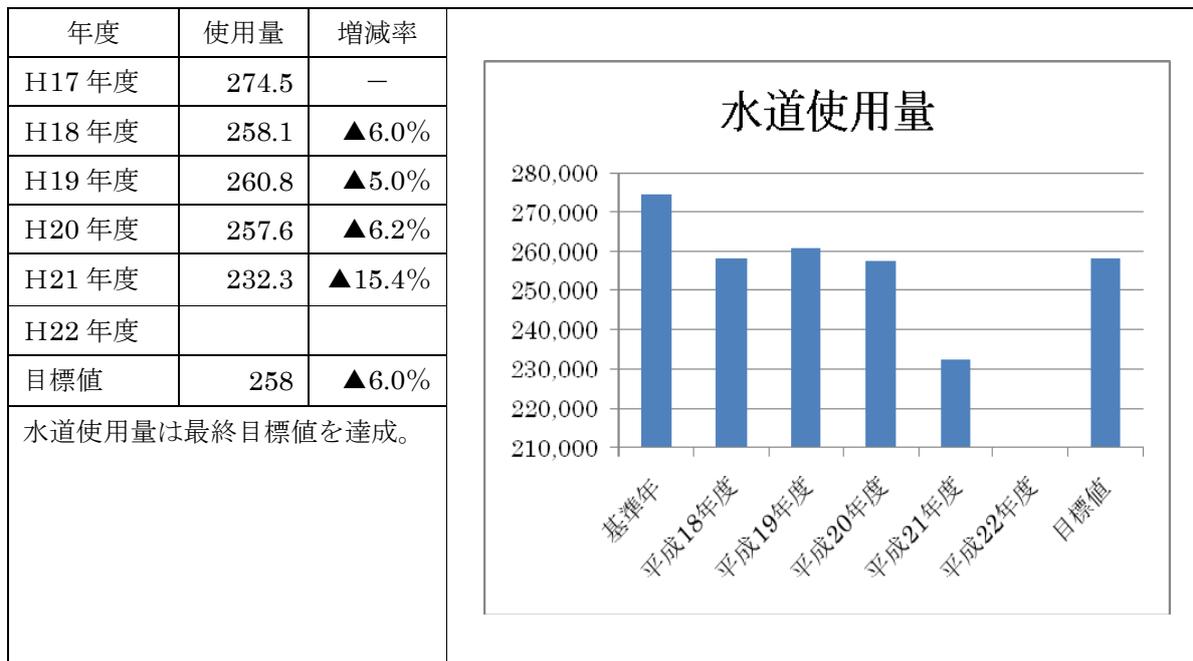

○燃料使用量 (H17年度CO₂排出量構成比28%)


ガソリン・灯油・軽油・A重油

(単位：kℓ)

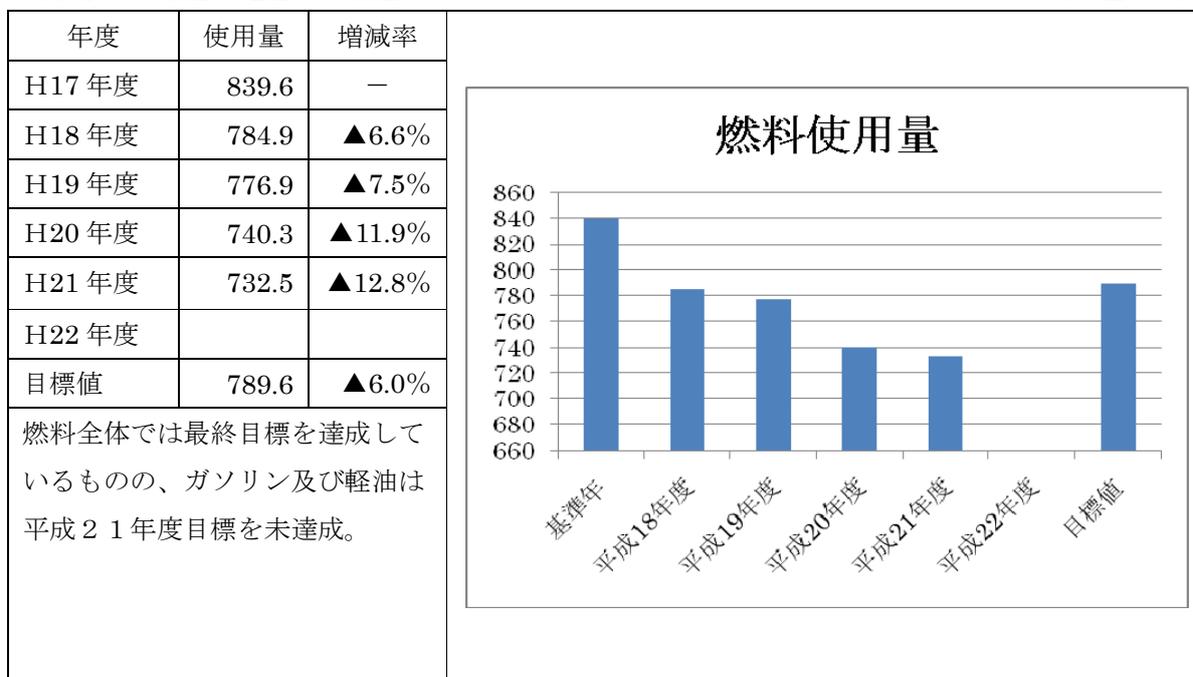

OLPG 使用量 (H17 年度 CO2 排出量構成比 4%)

(単位：m³)

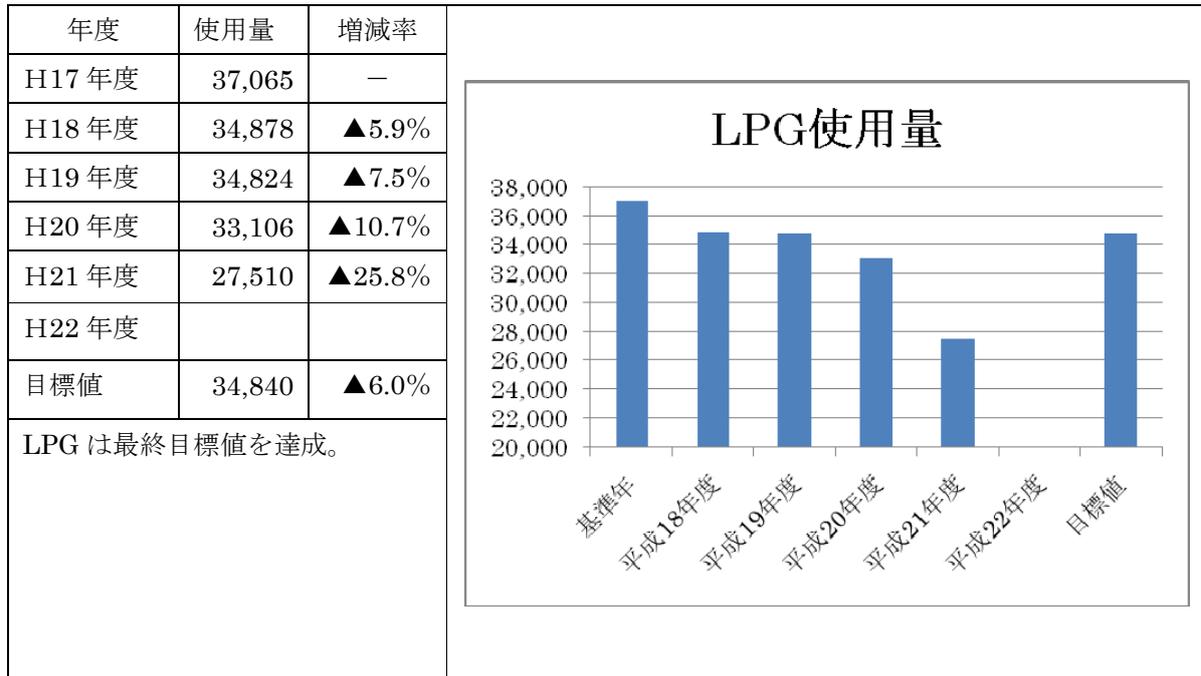

○可燃ごみ袋

(単位：袋)

